


wykop mechaniczny otwarty

Poziom porównawczy 101,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	108,59	108,59	108,59	108,59	107,50	107,50	107,80	108,30	109,60
Rzędna terenu istniejącego	108,59	107,80	107,80	107,60	107,50	107,50	107,80	108,30	109,60
Rzędna osi rurociągu	106,90	106,00	106,00	105,80	105,80	105,80	106,30	107,00	108,00
Zagłębienie osi rurociągu	1,69	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,50	1,30	1,60
Odległość [m]		16,00	4,00	13,00	30,00	5,00	17,00	28,00	30,00
Średnice, materiał		110×6,6 PE100 SDR17	55,5 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17	0,0 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17	15,6 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17	0,0 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17	29,4 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17	24,4 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17	34,5 ‰ 110×6,6 PE100 SDR17
Długość trasy [m]	0,00	16,00	20,00	36,50	66,50	71,50	91,00	119,00	149,00



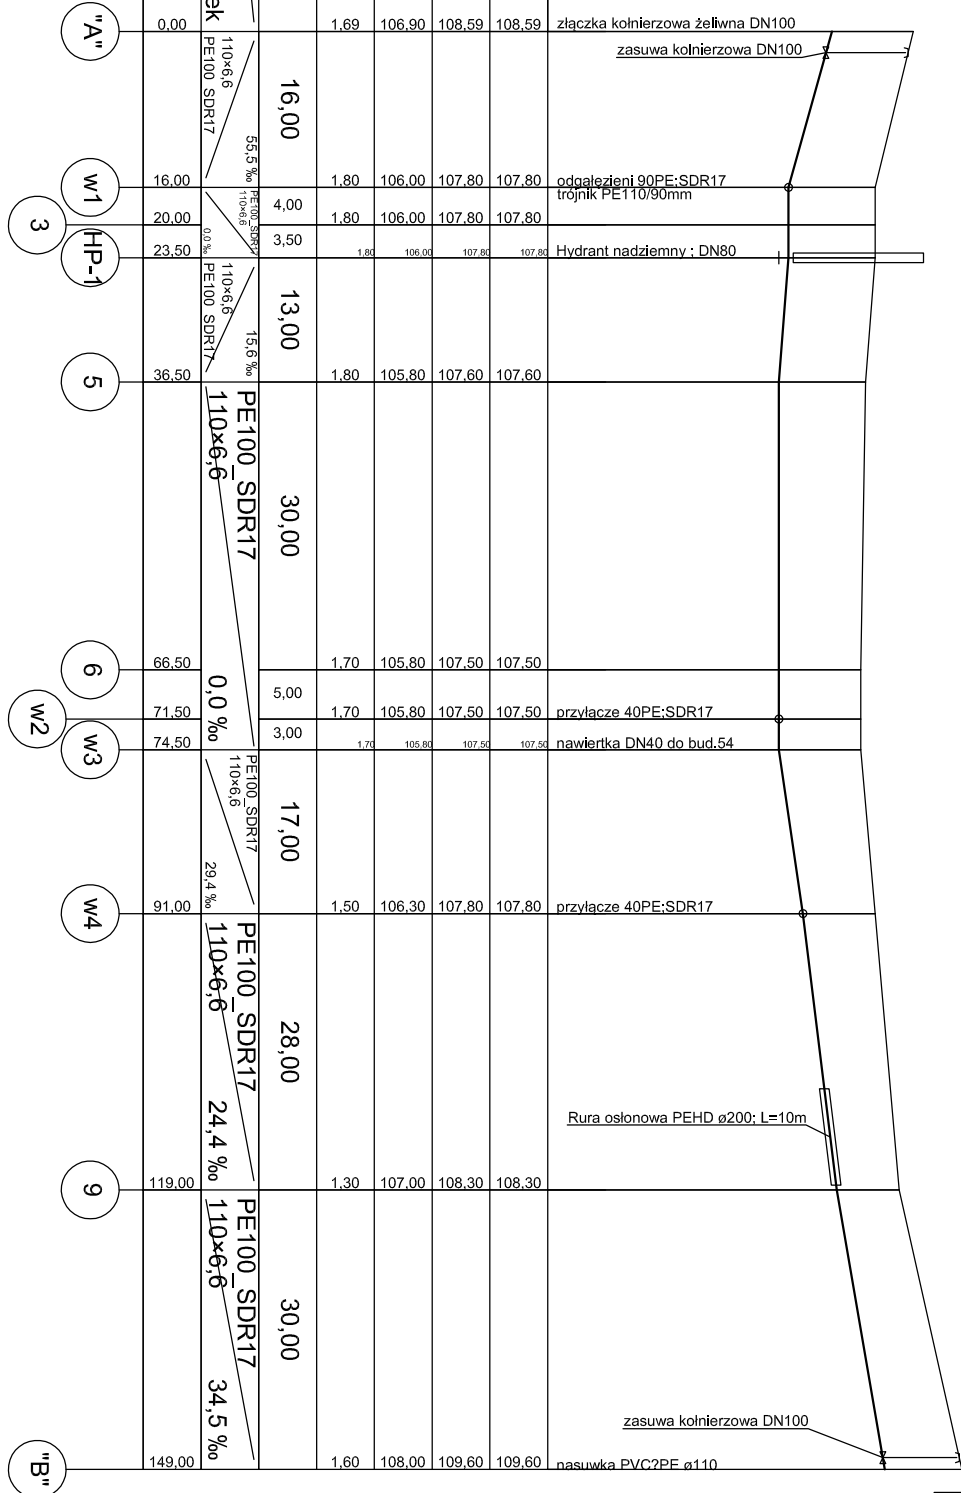

PRZEDSIĘWSTWIO PROJEKTOWO-INSTALOWE
IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI
LONZA
18-400
ul. Konstruktora 3
Majak 44/2
tel. (80) 218-25-31
mobile 695-994-957
REGON 14915511
NIP 718-1225538

Lokalizacja	droga 200403_2,0020 Mściwoy dz.m. 336/2,101,99/12,99/13	kategoria obiektu
Inwestor	GINNA RADZICÓW	XXVI
Nazwa	Przebudowa sieci wodociągowej w MŚCICHACH	skala 100/750
OBIEKT	Sieć wodociągowa	Stadium: PB
Tytuł rysunku	Profil podłużny A-B	Nr ps. 2
		Nr str. 8
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	podpis
Nr upr. specjalność	Bk 121/83 w zakr.proj.sieci i inst.sanitar.	data: 1/2022