


RZUT PARTERU
INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

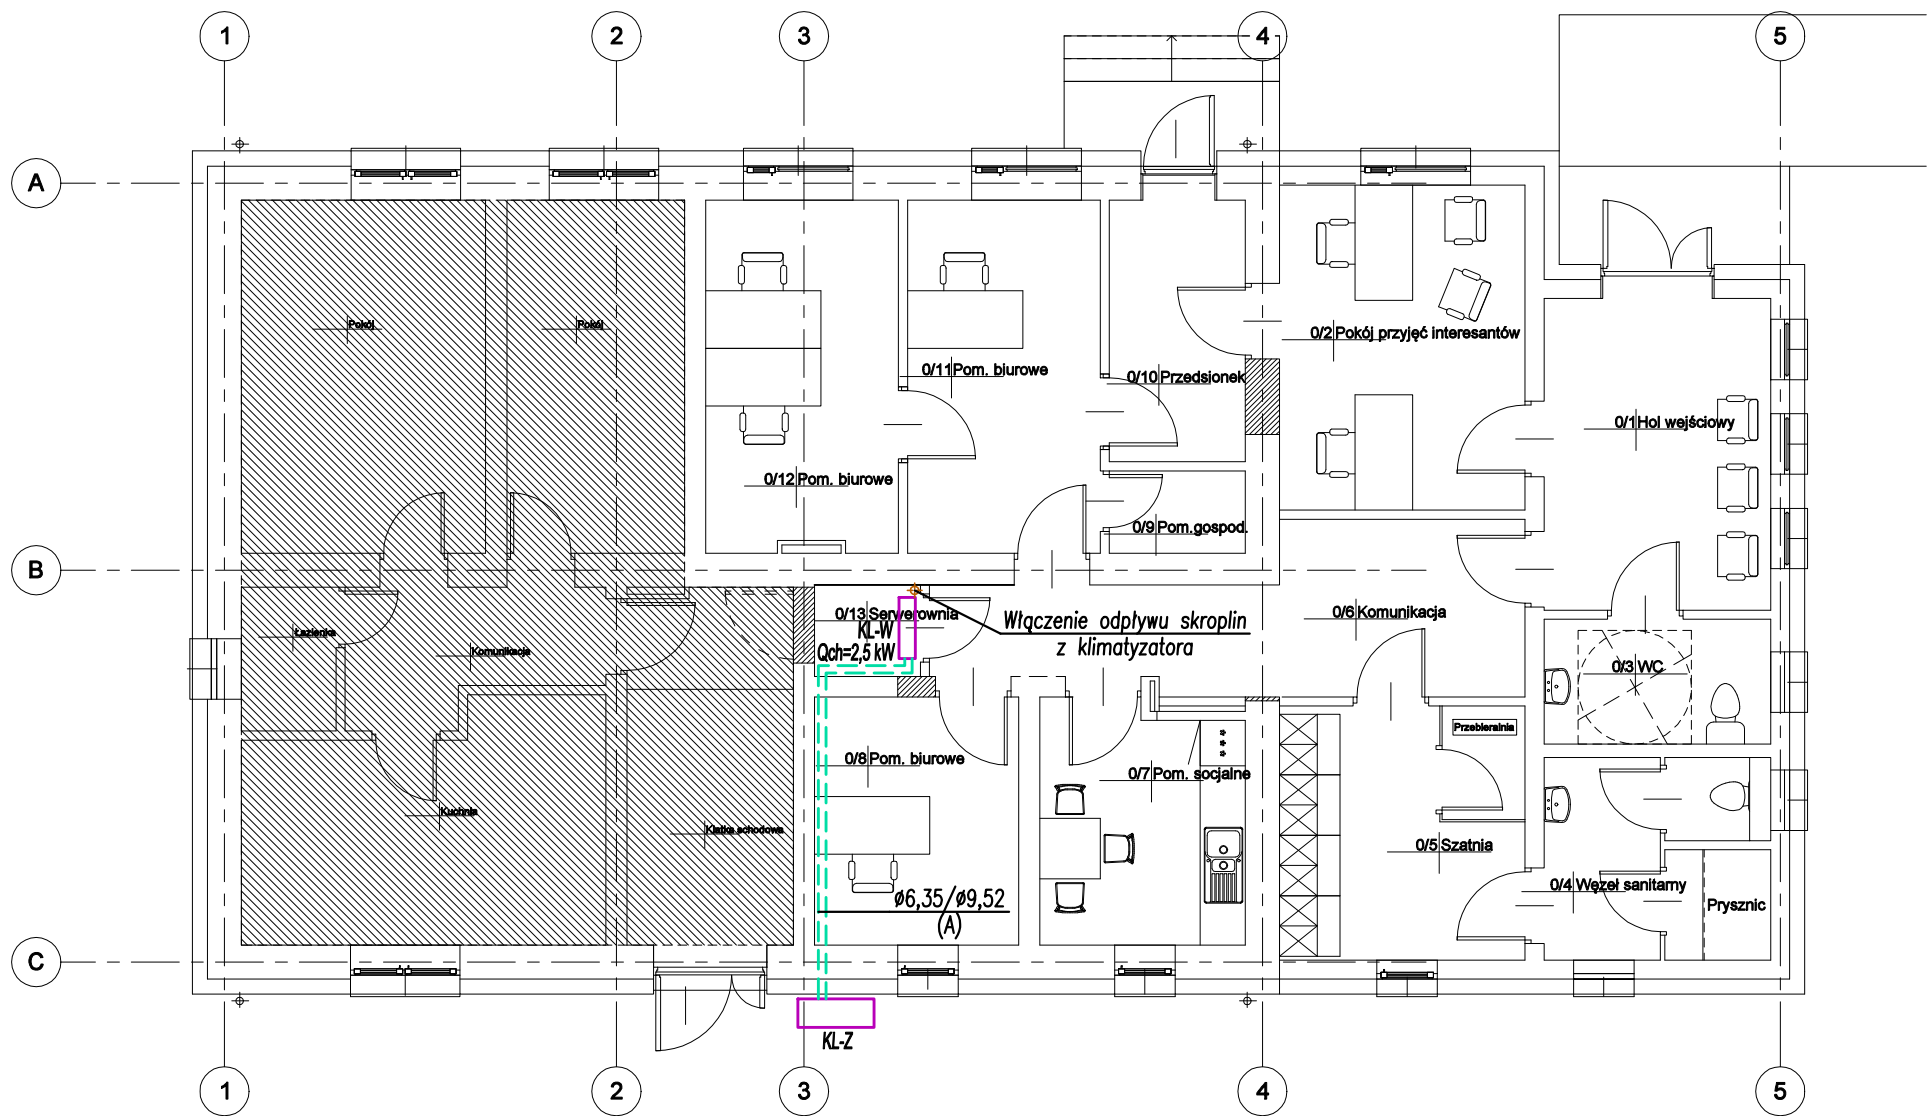

Oznaczenia:
KL-Z – jednostka zewnętrzna klimatyzatora,
montaż min. 2,5 m nad poziomem terenu
KL-W – jednostka wewnętrzna klimatyzatora,
montaż ścienny nad drzwiami
(A) – rurociągi miedziane Cu DHP wg ISO 1337
Prob min. 3,0 MPa, bez szwu, łączone lutem
twardym

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przy ul. Karwowskiej w Radziłowie			
ul. Karwowska 28, Radziłów dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radziłów			
Gmina Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów			PB
Rzut parteru - instalacja klimatyzacyjna			KL-01
TYTUŁ RYSUNKU	RYSEK	KL-01	1:100
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Proj. bud.:	mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI	SANTARNA	PDL/D142/POOS/10
© W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E			

e&o.
Architektura
i Wnętrza

IEWA GOŁDYŃ
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
tel. 660 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com