


RZUT PARTERU
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

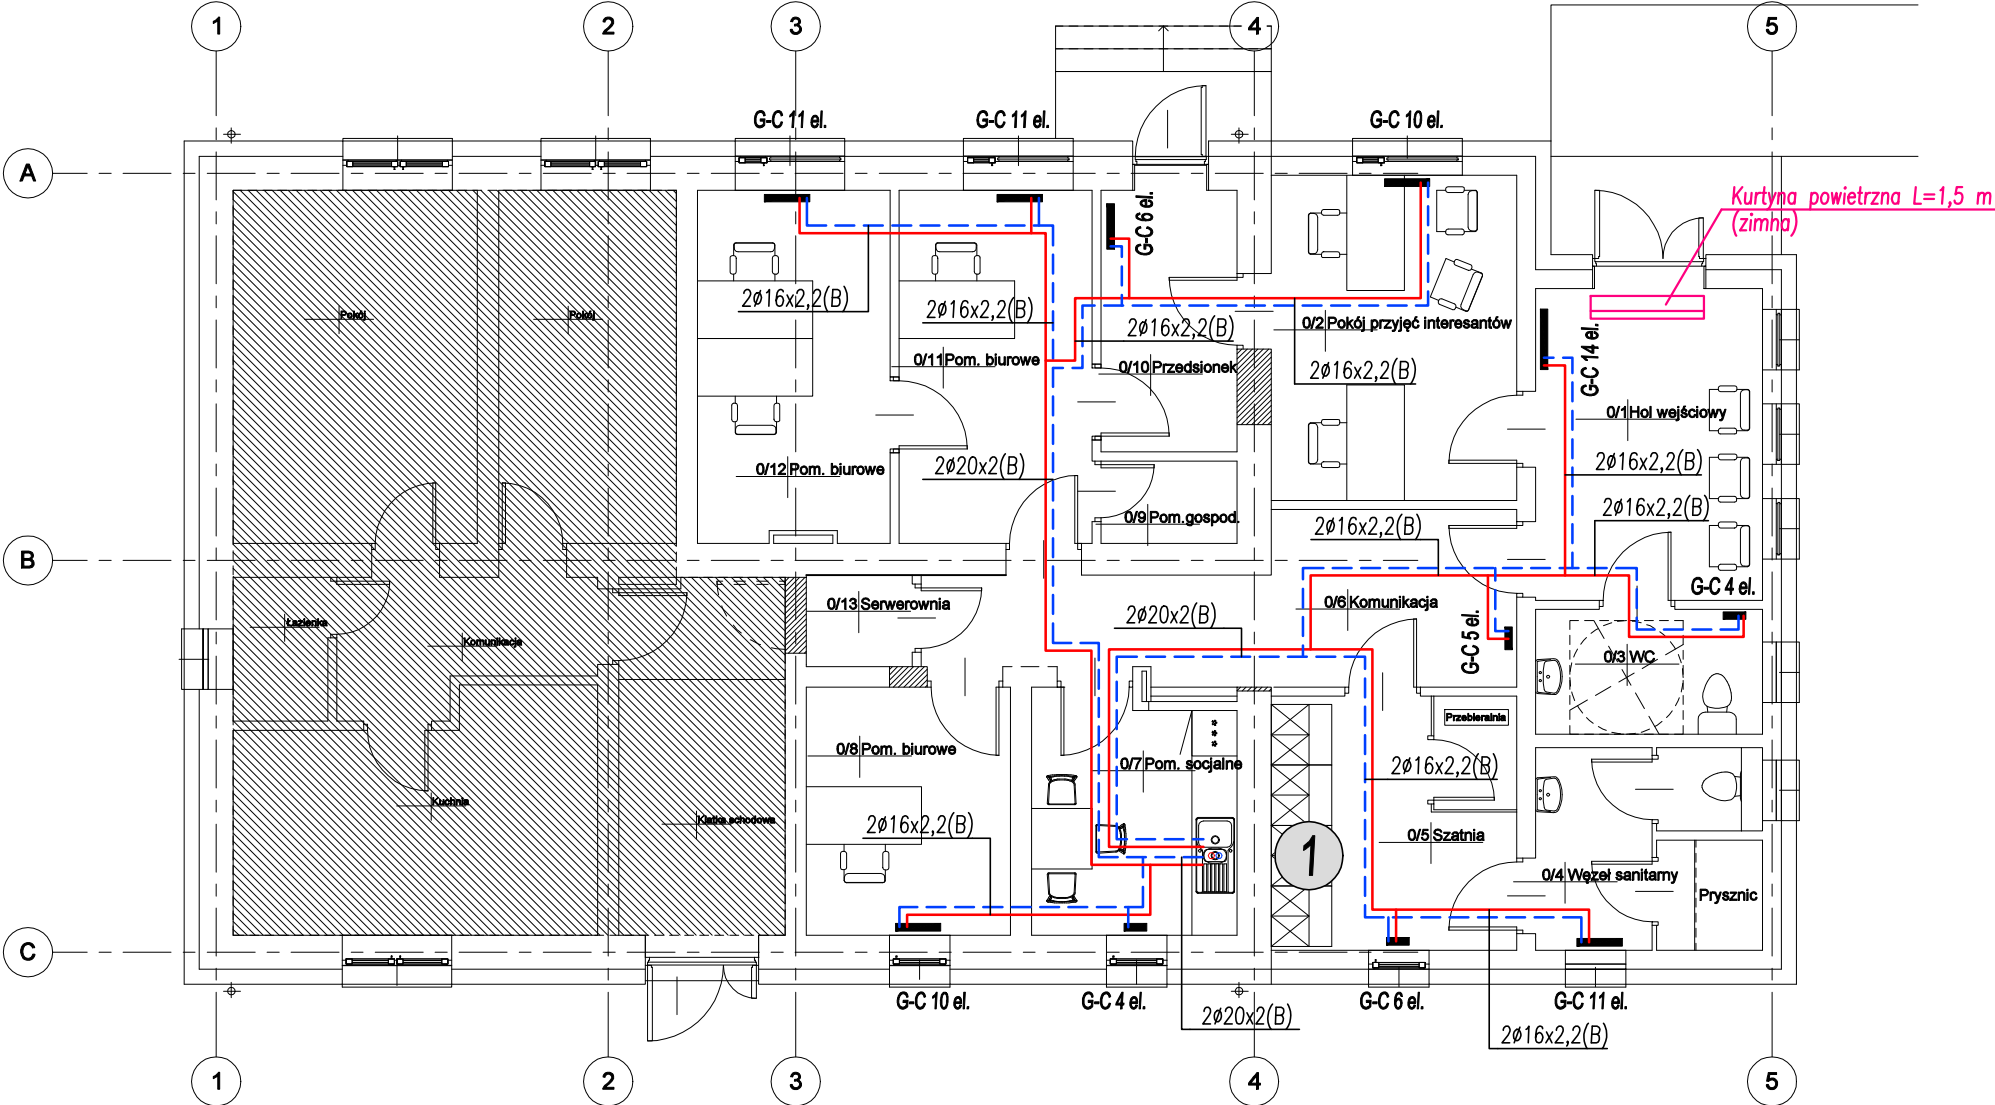

Oznaczenia:
... (B) – Rury wielowarstwowe PE/AL/PE do instalacji c.o., połączenia z nasuwaną osiowo tuleją z tworzywa sztucznego (PN10, Tmax=90°C)
Prowadzenie rurociągów w warstwie posadzki.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przy ul. Karwowskiej w Radziłowie			
ul. Karwowska 28, Radziłów dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radziłów			
Gmina Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów			PB
Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania			CO-02
TYTUŁ RYSUNKU	RYSEK	SKALA	1:100
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
Proj. bud.: mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI	SANTARNA	PDL/0142/POOS/10	22.03.2023
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			

ego.

Architektura
i Wnętrza

EWĄ GOŁDYŃ

15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
tel. 800 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com