


ROZWINIĘCIE
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

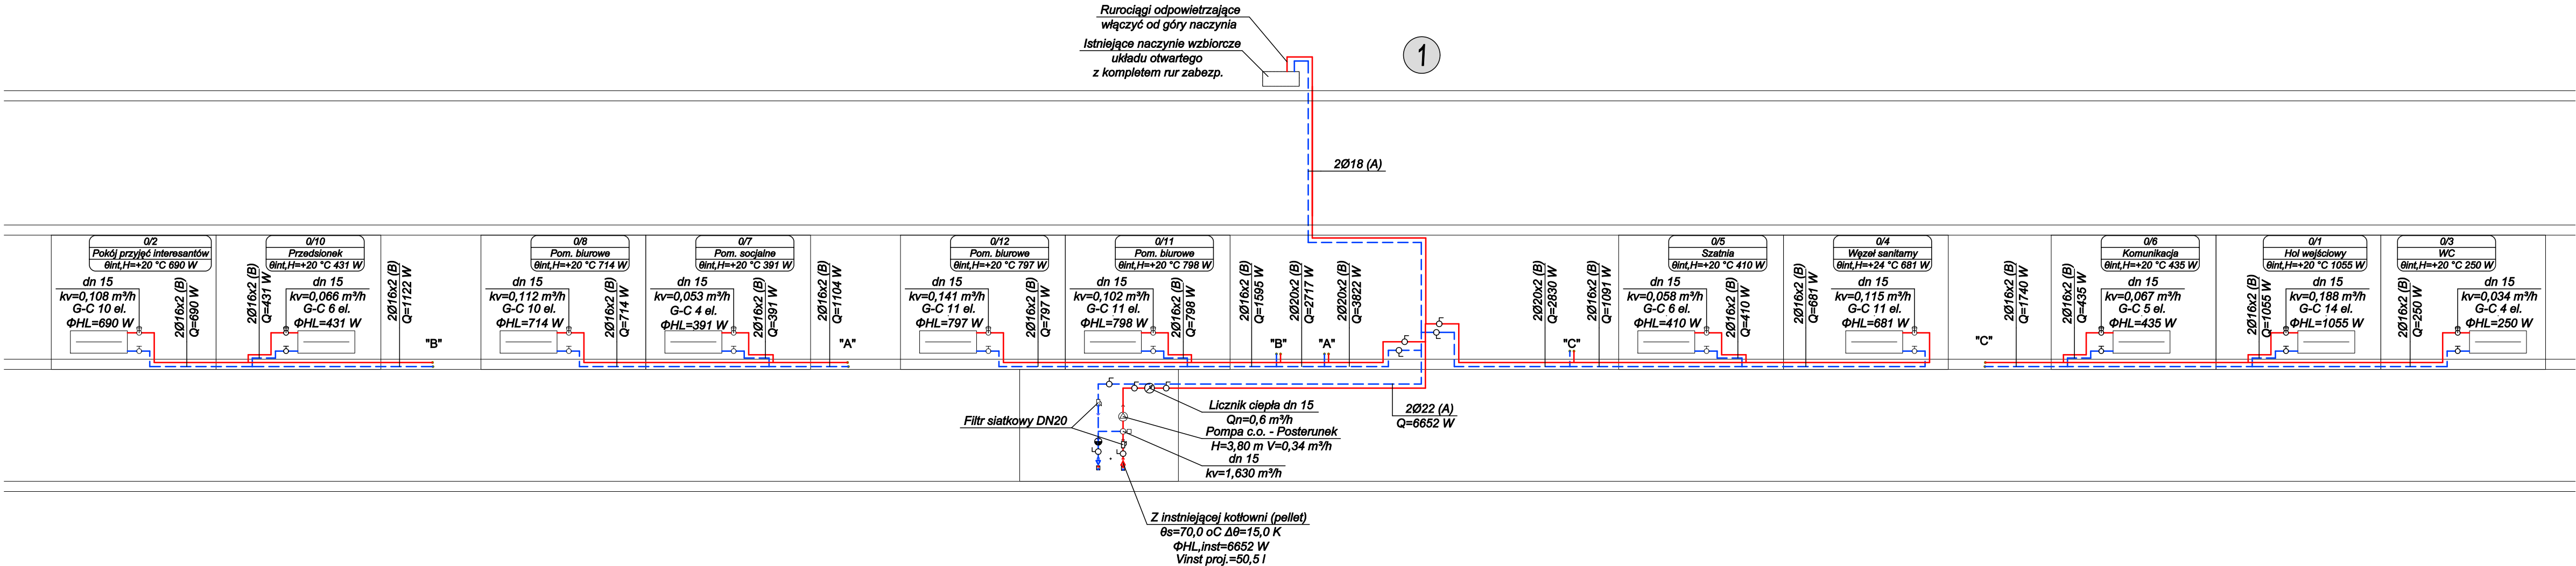

Oznaczenia:
... (A) – Rury ze stali węglowej, cienkościenne, zewnętrznie ocynkowane
o połączeniach zaprasowywanych
... (B) – Rury wielowarstwowe PE/AL/PE do instalacji c.o., połączenia z nasuwaną
osiowo tuleją z tworzywa sztucznego (PN10, Tmax=90°C)
G-C – grzejnik członowy, przystosowany do pracy w układzie otwartym

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przy ul. Karwowskiej w Radziłowie			
ul. Karwowska 28, Radziłów dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radziłów			
INWESTOR Gmina Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów			PB FAZA
TYTUŁ RYSUNKU Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania			CQ-03 RYSEK
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI	SANTARNA	PDL0142/PO08/10	DATA 22.03.2023
Proj. bud.: mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI			
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			

ego.
Architektura
i Wnętrza

19-216 Białystok
ul. M. Kompraszki 7/17
tel. 800 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com