


ROZWINIĘCIE
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

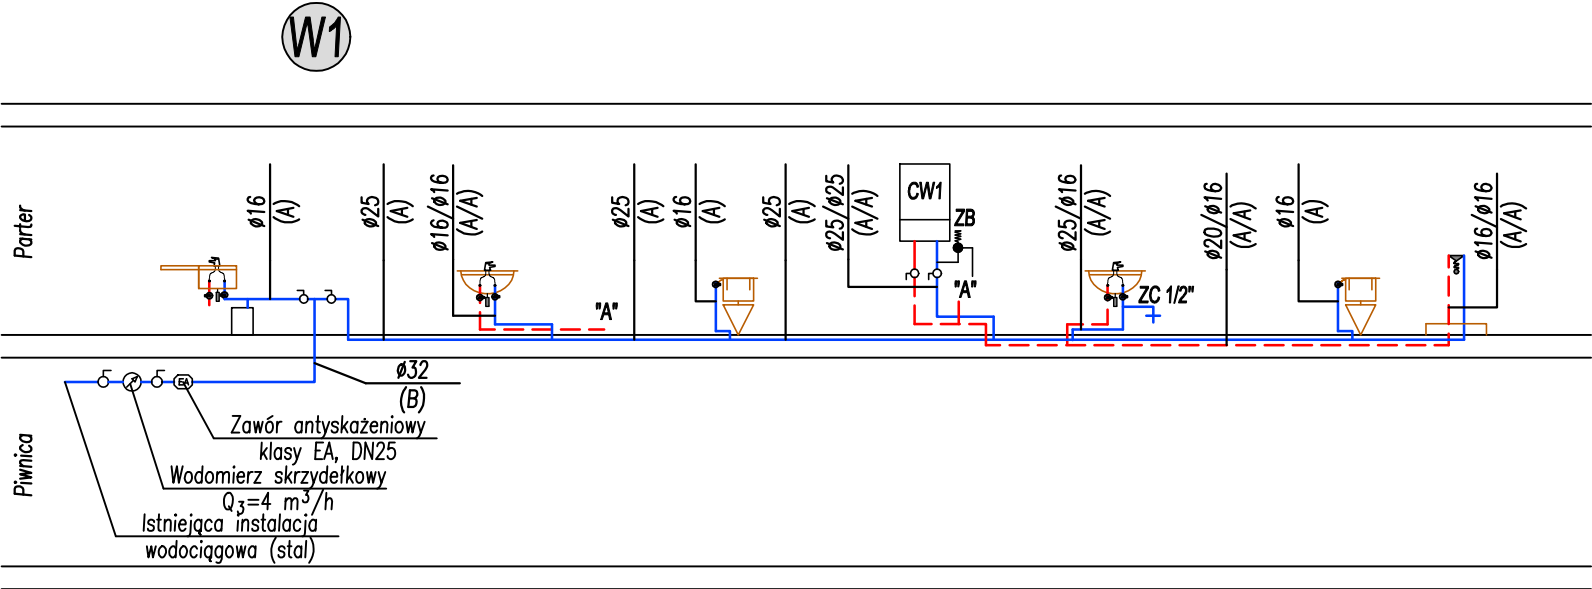

Oznaczenia:
... (A) – Rury PE-RT/Al/PE-RT do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji ogrzewczych. Typ połączeń – zaciskowe z nasuwaną osiowo tuleją tworzywową PVDF.
... (B) – Rury z polipropylenu PP-R stabilizowane włóknem szklanym, połączenia zgrzewane (min. wymagania PN10, Tmax=20°C)
ZB – zawór bezpieczeństwa, 6 bar
ZC – zawór czerpialny 1/2” ze złączką do węża

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przy ul. Karwowskiej w Radziłowie

ul. Karwowska 28, Radziłów
dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radziłów

INWESTOR
Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

PB
FAZA

TYTUŁ RYSUNKU
Rozwinięcie instalacji wodociągowej

W-03
RYSUNEK

SKALA
-/-

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA
mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI

SPECJALNOŚĆ
SANITARNA

NR UPRAWNIEN
PDLJ0142/POOS/10

PODPIS

DATA
22.03.2023

Proj. bud.:
© W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E

ego.
Architektura
i Wnętrza

IEWA GOŁDYŃ
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
tel. 800 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com